



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ**

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 744 63 14,  
e-mail: humpolitic@dniprorada.gov.ua, код ЄДРПОУ 40506248

11.12.2023 № 4/4-64

На № 38/1271 від 05.12.2023

Сергій Самуляк  
foi+request-120590-  
3b955ad2@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді на  
інформаційний запит

Розглянувши інформаційний запит від 05.12.2023 № 37/1271 щодо виділення коштів на ремонт насосу для колектора у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю» Дніпровської міської ради (далі – СЗШ № 47), розташованого за адресою: вул. Беляєва, 6 повідомляємо.

Відповідно до клопотання директора СЗШ № 47 від 06.10.2023 № 520, щодо заміни насоса, департаментом гуманітарної політики було укладено договір від 09.11.2023 № МК23/18 на придбання 2 насосів стічних вод APG.40.10. A1 1x230V SCH (артикул 92611467).

Станом на 11.12.2023 товар поставлено в повному обсязі.

Клопотання директора СЗШ № 47 додається.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

В. о. директора

Вікторія РОГ

Комунальний заклад освіти  
 «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням  
 іноземних мов та фізико-математичного профілю»  
 Дніпровської міської ради  
 вулиця Воронезька, 47, м. Дніпро, 49108, тел./факс: (056) 724-05-55 e-mail: sh47@ua.fm  
 код ЄДРПОУ 26462867

№ 530 06.10.2023р.

В. о. Начальника відділу  
 технічного нагляду при  
 департаменті гуманітарної  
 політики ДМР  
 Олександр АДЖИМЯНУ  
 Директора КЗО СЗШ №47  
 Валентини ОВЧАРЕНКО

### КЛОПОТАННЯ

В КЗО СЗШ №47 05.10.2023року сталася технічна аварія з каналізаційним колектором: вийшов з ладу перекачувальний насос, WiLO AG 44263 DORTMUND- GERMANY, що встановлено в колекторі.

За рішенням сесії міської ради в 2019р. каналізаційний колектор мав бути переданий на обслуговування до Міськводоканалу, проте до цього дня рішення про передачу не виконано.

На сьогодні: ями колектору переповнені, насос піднято на поверхню працівниками водоканалу, він потребує ремонту або заміни.

Зупинка колектору приведе до затоплення тимчасового укриття, 1-го поверху приміщення закладу. На сьогодні замінити насос своїми силами немає можливості.

Прошу надати допомогу у вирішенні даного питання.  
 Фото марки насоса додається.


Директор КЗО СЗШ №47



Валентина ОВЧАРЕНКО





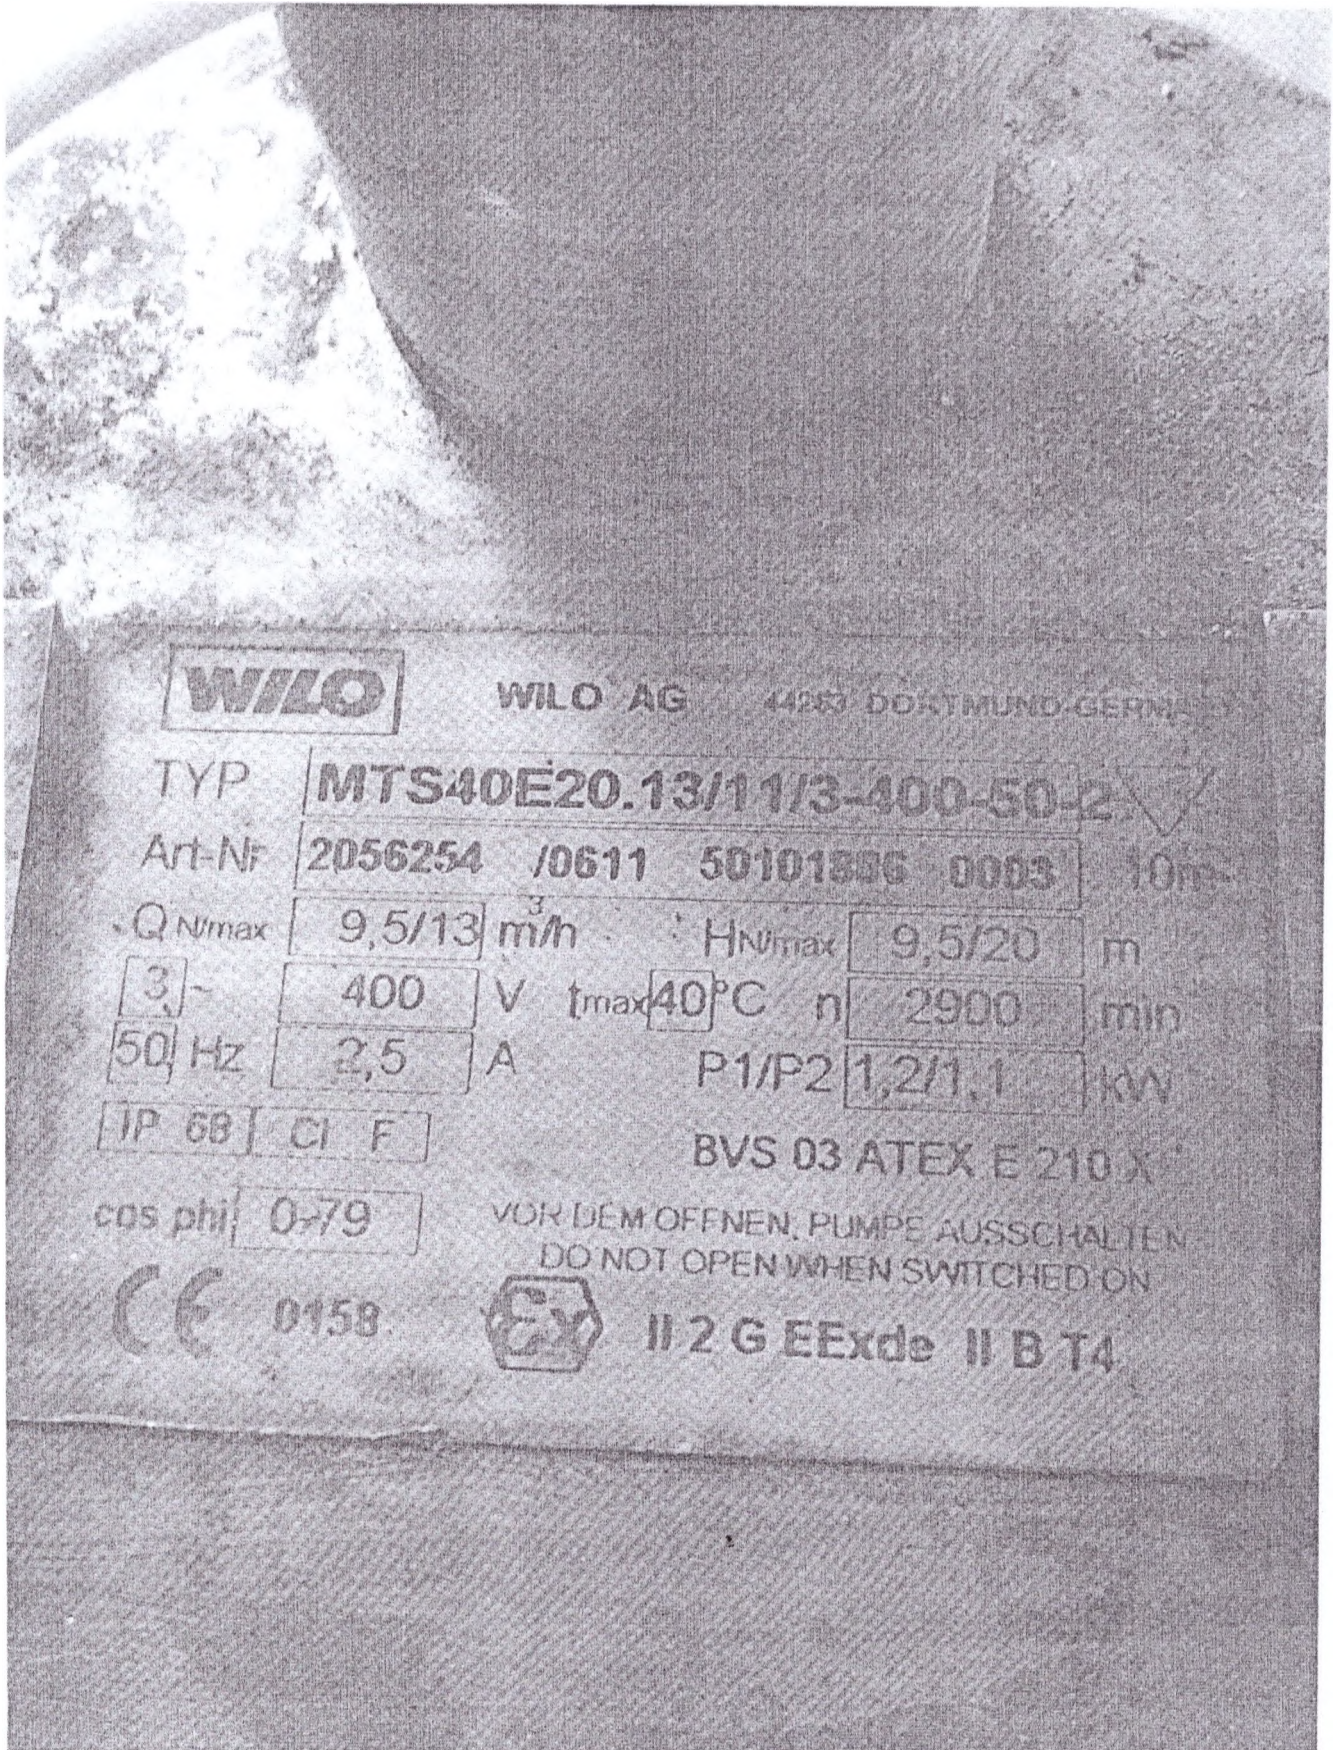

**WILO**

WILO AG 44263 DORTMUND GERMANY

TYP **MTS40E20.13/1 1/3-400-50-2**

Art-Nr **2056254 /0611 50101886 0003** 10m

Q<sub>N</sub>max **9,5/13** m<sup>3</sup>/h H<sub>N</sub>max **9,5/20** m

**3** ~ **400** V t<sub>max</sub> **40** °C n **2900** min

**50** Hz **2,5** A P1/P2 **1,2/1,1** kW

IP **68** CI **F**

**BVS 03 ATEX E 210 X**

cos phi **0,79**

VOR DEM OFFNEN, PUMPE AUSSCHALTEN  
DO NOT OPEN WHEN SWITCHED ON

CE **0158**



**II 2 G EExde II B T4**