

**ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Комунальне підприємство**

**“Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду  
Дніпровського району м. Києва”**

02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел/факс 517-43-96, dnipro.ker.kom@gmail.com, код ЄДРПОУ 39606435

02.08.17р № 103/32-5479  
На № 2845(з) від 04.08.2017р.

Миткалику С.

[foi+request-24045-f@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-24045-f@dostup.pravda.com.ua)

Київська міська державна адміністрація  
Управління інформаційного забезпечення  
та доступу до публічної інформації  
Барановій К.О.

Шановний пане Сергію!

За дорученням Київської міської державної адміністрації у Комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» розглянуто Ваше звернення від 04.08.2017 року вх. № 2845(з) щодо надання публічної інформації.

За результатами розгляду Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» надає копії актів виконаних робіт, які проводилися за кошти бюджету в будинку, а саме заміну вікон, за адресою вул. Бажова, 4 та копії сертифікатів відповідності на матеріали, які використовувались під час здійснення цих робіт.

Додаток: копії документів на 22 арк.

З повагою

Директор



С.Прогонюк



# ПАСПОРТ ВІКОННОГО БЛОКА

Сертифікат відповідності

№UA1.034.0041430-16

## ТОВ «Інтерметалпласт»

Київська обл., м.Бровари, вул. Кутузова, 77.  
Тел. (044) 592-41-27 тел. моб. 067-239-39-36

Паспорт виробу	Відповідає ДСТУ Б В.2.6-15:2011	
	Підтверджений показник	Клас згідно з ДСТУ Б В.2.6-23
Тип: Віконний блок з ПВХ профілів «ОПЕНТЕК» ВП ОСП 12-14 ПВ П/А1-В-В-В-А-В- ДСТУ Б В.2.6-15:2011		
а) приведений опір теплопередачі	0,75 м.2 К/Вт	A2
б) повітропроникність (100Па)	12 м3/(год/м2)	B
в) водонепроникність	350 Па	B
г) звукоізоляція Rw	34дБ	B
д) загальний коефіцієнт пропускання світла	0,5	A
е) опір вітровим навантаженням	790 ПА	B
ж) безвідказність (цикл відчинення-зачинення)	20 000	
<b>Технічний опис</b> а) профільна система б) колір в) застосування (конструкція склопакета) г) коефіцієнт пропускання світла в видимій частині спектра д) коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії е) кліматичне виконання ж) армування з) матеріал ущільнювача	<b>Характеристика</b>	
	Полівінілхлоридний профіль марки ОпентекElite 70 Білий СПД 4LE-10-4M1-10-4LE 0.66 0.5 УХЛІ Коробка, стулка артикул 207 Іх-1.8 см <sup>4</sup> , Іу-0.6 см <sup>4</sup> , імпост артикул 208 - Іх-3,6 см <sup>4</sup> , Іу-1,31см <sup>4</sup> ЕПДМ	
<b>Комплектність</b> а) віконні прилади б) цілинний пристрій провітрювання в) інструкція з експлуатації г) ступінь заводської готовності	ACCADO повна	

Гарантійний строк - 5 роки

Номер договору / адреса *зговір 209/17 Виг д4.05. 17р, вул. Бачева, сур. Н*

Директор



Дата виготовлення : травень-червень 2017 року



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВІ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи з № **UA 1.052.0009078-17**  
Зареєстровано в Реєстрі Системи

Термін дії з **19.06.2017р. по 18.06.2019р.**  
Срок дієвості

Продукція  
Продукція

**Фурнітура, пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні марки ACCADO для віконних та балконних дверних блоків, з недорогоцінних металів**

8301  
8302

Відповідає вимогам  
Співвідповідає вимогам

**ДСТУ Б В.2.6-39:2008, пп. 5.2; 5.3; 5.4**

Виробник продукції  
Найменування продукції

**Фірма "ACCADO Kilit Sistemleri Aksesuar Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S." (Туреччина)**  
Organize Sanayi Sitesi 2. Etap, Antalya, Türkiye

Сертифікат видано  
Сертифікат видано

**Фірмі "ACCADO Kilit Sistemleri Aksesuar Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S." (Туреччина)**  
Organize Sanayi Sitesi 2. Etap, Antalya, Türkiye

Додаткова інформація  
Додаткова інформація

Добровільна сертифікація. Фурнітура, пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні марки ACCADO для віконних та балконних дверних блоків, з недорогоцінних металів, що виготовляються серійно з **19.06.17 по 18.06.19**.  
Перевірка з технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції 1 раз на рік (згідно програми).

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертифікат видано органом з сертифікації

Дочірнім підприємством "Український орган з сертифікації продукції будівництва "УкрцентрСЕПРОБуд" ПАТ "КиївЗНДІЕП"  
Свідоцтво про уповноваження № UA.PN.052 від 24.07.12  
Адреса: 02160, Україна, м. Київ, пр. Возз'єднання, 15/17, оф. 225  
Тел./факс: (044) 550-31-44; E-mail: ceprobud@ua

На підставі  
На основі

- **Протоколу сертифікаційних випробувань № 64-1/С-17 від 19.06.17** (НВЦ "НАДІЙНІСТЬ" НТУУ "КПІ", атестат акредитації № 2Н115 від 24.12.13);
- **Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/12038 від 25.03.15** (МОЗ України);
- **Акту обстеження виробництва від 19.06.17**

**Копія**

Керівник органу з сертифікації  
Рівнозначність органу з сертифікації

М.П.

**В. В. Болячий**

індивідуальні, прізвище

Численні сертифікати відповідності, видані на підставі цього сертифікату, є дійсними до вичерпання їх терміну дієвості.  
т.т.т. (044) 550-31-44

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
АКРЕДИТОВАНИЙ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
НА ВІДПОВІДНІСТЬ ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  
АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 2Н632 ВІД 25.04.2016



2Н632  
ДСТУ ISO/IEC 17025

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ ТА  
КОНСТРУКЦІЙ

(Україна, 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, тел./факс. (0472) 33-08-34  
E-mail: k1971@ukr.net)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Начальник випробувальної лабораторії  
будівельних матеріалів, виробів та  
конструкцій



«21» грудня 2016 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

№ 198/16-ВЦ/4 від «21» грудня 2016 р.

Замовник: ТОВ «Інтерметалпласт», Київська обл., м Бровари, вул. Кутузова, код ЄДРПОУ 33583910.

Об'єкт випробувань: блок віконний з полівінілхлоридних профілів системи «OPEN (Україна), з склопакетом типу СПД 4і-10-4М1-10-4і (див. рис. 1), код ДКПП 22.23.14

Регістраційний номер зразка: 198.

Виробник: ТОВ «Інтерметалпласт», Київська обл., м Бровари.

Акт відбору зразків: № 162 від 09.12.2016 р.

Мета випробувань: сертифікаційні випробування зразків продукції на відповідні ДСТУ Б В.2.6-15:2011 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови, п. 5.2.1-5.2.5; 5.2.13-5.2.16; 5.2.20-5.2.25 та ДБН В.2.6-31:2 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель, п. 2.2.

Підстава для проведення випробувань: рішення № 162 від 23.11.2016 р. ОС «Черкасистандартметрологія».

Дата одержання зразка для випробувань: 09.12.16 р.

Ідентифікація зразків для випробувань: зразок блоку віконного з профілів ПВХ системи «OPEN (Україна) ВП ОСП 14-12 ПВ П/А2-В-В-В-А-В-ДСТУ Б В.2.6-15:2011 з розмір (1400x1200) мм – рис. 1, з склопакетами типу СПД 4і-10-4М1-10-4і, та зварні кутові з'єднання рами (3 шт.) та стулки (3 шт.) ідентифіковані за зовнішніми ознаками і варіант конструктивного виконання, позначені маркуванням.

Випробування проводились у період: з «09» грудня 2016 р. по «21» грудня 2016 р.

Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений офіційний документ без дозволу випробувального центру.

Будь-яка копія дійсна після завірення підписом та печаткою відповідальної особи випробувального центру ДП «Черкасистандартметрологія» або нотаріуса.

Копія



**Умови проведення випробувань:**

Температура, °C  
 Відносна вологість, %

Мінімальне значення	Максимальне значення
22	23
54	64

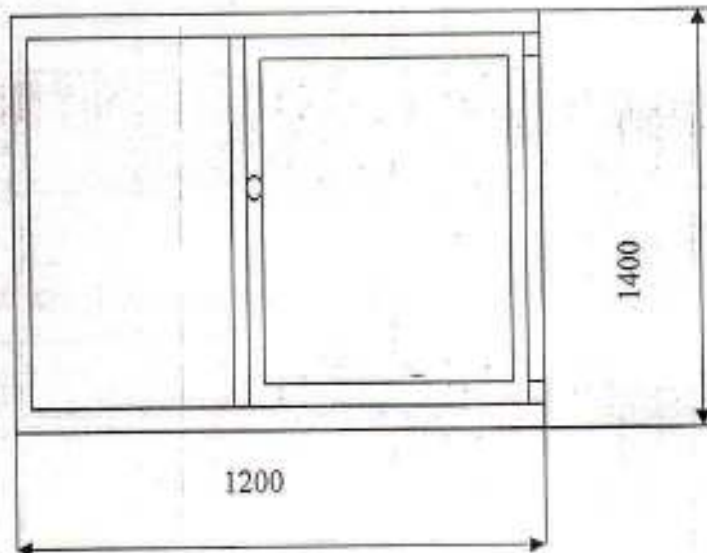


Рис. 1 Загальний вигляд зразків блоків віконних, що випробувались

**Результати випробувань:**

**Визначення геометричних розмірів (ДСТУ Б В.2.6-15:2011).**

Таблиця 1

Найменування показників (характеристик)	Позначення НД на методи випробувань	Значення показників (характеристик) згідно НД	Результати випробувань	Похибка (розширена невизначеність)
<b>ДСТУ Б В.2.6-15:2011, п.5.2.1</b> Граничні відхилення від номінальних розмірів, мм, не більше: внутрішні розміри коробок: - висота - ширина зовнішні розміри стулок: - висота - ширина зовнішні розміри коробок: - висота - ширина вільні розміри деталей стулок	ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009	+1,5;0 +1,5;0 0;-1,5 0;-1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0	+1,0 +1,0 -1,0 -0,5 -1,0 -1,0 +0,4	±0,5 мм ±0,5 мм ±0,5 мм ±0,5 мм ±0,5 мм ±0,5 мм ±0,1 мм
<b>ДСТУ Б В.2.6-15:2011, п.5.2.2</b> Відхилення від площинності виробів та їх складальних одиниць відносно прилеглої площини, мм на 1 м, не більше: - по висоті - по ширині	ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1: 2006, NEQ) Додаток В	2,0	1,2 1,2	

**Копія**

ДП "Черкасистандартметрологія"  
 Випробувальний центр  
 4



продовження таблиці 2

ДСТУ Б В.2.6-15:2011, п.5.2.23 ДБН В.2.6-31:2006 п.2.2 Приведений опір теплопередачі $R_0^{пр}, м^2 \cdot K/Вт$ , не менше	ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99)	зони 1 – 0,75 2 – 0,60	$R_0^{пр} = 0,816$	$\pm 5 \%$
ДСТУ Б В.2.6-15:2011, п.5.2.24 Опір повітропроникності, $m^3/(год \cdot m^2)$	ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99)	Від 9 до 27	12	$\pm 5 \%$
ДСТУ Б В.2.6-15:2011, п.5.2.25 Індекс ізоляції повітряного шуму зачинених віконних блоків $R_w$ , дБ, не менше	ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) ДСТУ Б В.2.6-85:2009 ДСТУ Б В.2.6-89:2009	30	34	$\pm 5 \%$

Випробування зварних кутових з'єднань віконних блоків, п 5.2.22

Таблиця 3

Найменування елемента	№ п/п	Характер руйнування зразків	Руйнівна сила, Н	Міцність кутового з'єднання, Н/мм <sup>2</sup>	
				згідно НД, не менше	фактично
Стулка профілів системи OPEN TECK	198/1	2	4355	35,0	46,1
	198/2	2	3919		42,0
	198/3	2	3776		40,6
	Середнє значення:				42,9
Коробка профілів системи OPEN TECK	198/4	2	2754	35,0	47,8
	198/5	2	2515		44,3
	198/6	2	2643		46,2
	Середнє значення:				46,1

\*Характер руйнування зразків:

- 1 – злом проходить мимо зварного шва;
- 2 – злом проходить частково по зварному шву;
- 3 – злом проходить по зварному шву;
- 4 – злом проходить з однієї сторони по зварному шву, а з другої сторони частково по зварному шву.

Результати визначення ізоляції повітряного шуму зачинених віконних блоків, п. 5.2.25


Таблиця 4

№ п/п зразка	Експлуатаційна характеристика по середнім частотам, дБ																
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	
Блок віконний з склопакетами типу СПД	24,1	23,7	19,4	14,6	24,7	26,2	23,7	31,5	32,9	34,4	36,5	37,8	38,3				36,5

ДП «Черкасистандартметролог»  
Випробувальний центр  
4



■ Блок віконні

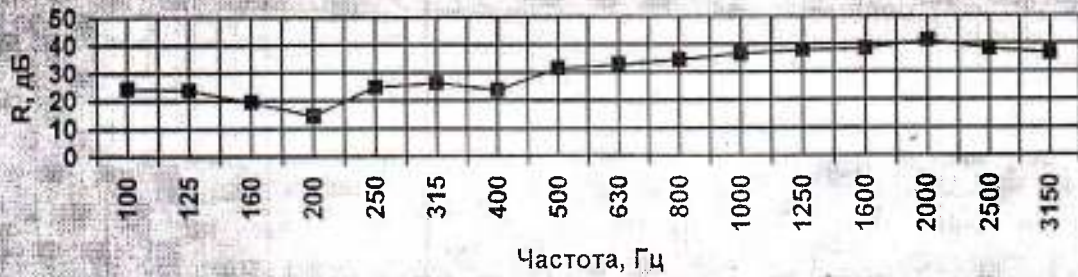

Індекс ізоляції повітряного шуму зачинених віконних блоків ( $R_w$ ) п. 5.2.25

Таблиця 5

№ п/п зразка	Розмірність параметра	Показники	
		Згідно НД	Фактично
Блоки віконні зі склопакетами типу СПД	дБ	не менше 30	34

**Примітка:** Протокол випробувань стосується тільки зразків, які пройшли випробування.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Провідний інженер

В.В. Рогожніков

Дата складання протоколу:

«21» грудня 2016 р.



ДП "Черкасистанціонметрології"  
 Випробувальний центр  
 4

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.177.0004849-17  
*Зареєстровано в Реєстрі*

Термін дії з **05 квітня 2017** до **04 квітня 2018**  
*Срок действия с*

Продукція **профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних**  
*Продукция* **конструкцій з ущільнювачем та без ущільнювача марок 'OPEN**  
**TECK', 'Imperial', 'MODERNA', 'GREEN TECK' та 'eco teck' в асор-**  
**тименті згідно з додатками: 1, 2; 53 найменування.**

код УКТ ЗЕД 14 95 95

22.23.14

код ДП СД

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.7-130:2007 п. 5.2.3; 5.2.5; 5.3.1 (табл. 3, рядки 1-7), 5.3.7, 5.3.9).**  
*Соответствует требованиям*

Виробник продукції **ТОВ 'ОПЕНТЕК', 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Декабристів, 2**  
*Исполнитель продукции* **код ЄДРПОУ 38009006.**

Сертифікат видано **ТОВ 'ОПЕНТЕК', 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Декабристів, 2**  
*Сертификат выдан* **код ЄДРПОУ 38009006**

Додаткова інформація **профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій**  
*Дополнительная информация* **з ущільнювачем та без ущільнювача марок 'OPEN TECK',**  
**'Imperial', 'MODERNA', 'GREEN TECK' та 'eco teck', які виготовляються**  
**серійно в період з 05.04.2017 р. до 04.04.2018 р., технічний нагляд за**  
**сертифікованою продукцією 1 раз на рік в термін дії сертифікату**  
**відповідності**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ТОВ 'Орган з сертифікації 'ПромСтандарт',**  
*Сертификат выдан органом по сертификации* **49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 56**  
**т. (056) 742 82 39, свідоцтво про призначення № JA.P.177 від**  
**16.03.2010 р. / свідоцтво про уповноваження № UA.PN.177 від**  
**16.03.2010 р.**

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № УПС 34/190-4-17 від 30.03.2017 р.**  
*На основании* **виданого ВЛ ПЛ 'Укрпромсерт', 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро**  
**вулиця Мандриківська, будинок 336, квартира 2, атестат акредитації № 2H831 від**  
**01.12.2014 р. дійсна до 30.11.2019 р.**

Заступник

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*



підпис

**С.В. Лисенко**  
ініціали, прізвище



Чисність сертифіката в даній групі для  
перевірки в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537 35 76





# ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності / свідчення про визнання  
 Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.177.0004849-17

05 квітня 2017

профілі полівінілхлоридні для огорожувальних  
 будівельних конструкцій з ущільнювачем та без  
 ущільнювача марок 'OPEN TECK', 'Imperial',  
 'MODERNA', 'GREEN TECK' та 'eco teck'.

**Головні профілі:**

1. Рама	63-021 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
2. Рама	64-021 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
3. Імпост	63-221 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
4. Імпост	64-221 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
5. Стулка	63-121 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
6. Стулка	64-121 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
7. Рама дверна	62-011 А ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
8. Рама дверная	62-021 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
9. Стулка дверна 100	62-121 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
10. Стулка дверна 120	62-111 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
11. Рама	63-051 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
12. Рама	64-051 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
13. Рама	75-051 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
14. Імпост	63-251 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
15. Імпост	64-251 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
16. Імпост	76-251 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
17. Стулка	63-151 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
18. Стулка	64-151 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
19. Стулка	75-151 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
20. Рама	75-021 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
21. Рама	75-011 А ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
22. Імпост	76-211 А ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
23. Імпост	75-221 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
24. Стулка	75-111 А ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
25. Стулка	75-121 В ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
26. Рама дверна	72-011 А ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
27. Стулка дверна	72-111 А ДСТУ Б В. 2.7-130:2007

**Добірні профілі:**

28. Штапик 24мм	67-211 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
29. Штапик 4мм	67-011 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
30. Штапик скруг 24мм	67-111 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
31. Штапик 32мм	67-311 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
32. Штапик скруг 32мм	67-111 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
33. З'єднувач 3мм	61-031 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007
34. Підвіконний профіль	61-121 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007

Керівник органу сертифікації  
 Підпис

підпис

ініціали, прізвище

Заступник

С.В. Лисенко



№ 0736640



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія СС

## ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.177.0004849-17

№ 05 " квітня " 2017

профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій з ущільнювачем та без ущільнювача марок 'OPEN TECK', 'imperial', 'MODERNA', 'GREEN TECK' та 'eco teck'.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 35. Адаптер термо труби                 | 61-061 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 36. Кутовий з'єднувач 90°               | 61-071 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 37. Кутовий з'єднувач 135°              | 61-101 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 38. З'єднувач фасадний                  | 61-081 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 39. З'єднувач фасадний термо            | 61-091 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 40. Шталік 24мм                         | 77-211 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 41. Шталік 32мм                         | 77-311 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 42. З'єднувач 3мм                       | 71-031 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 43. Підвіконний профіль                 | 71-121 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 44. Штульп                              | 71-011 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 45. Розширювач 40мм                     | 71-041 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 46. Адаптер термо труби                 | 71-061 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 47. Кутовий з'єднувач 90°               | 71-071 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 48. Кутовий з'єднувач 135°              | 71-101 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 49. З'єднувач фасадний термо            | 71-091 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 50. Основа під поріг                    | 62-211 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 51. Основа під поріг                    | 72-211 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 52. З'єднувач 10 мм універсальний       | 61-131 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
| 53. З'єднувач 26 мм термо універсальний | 61-141 ДСТУ Б В. 2.7-130:2007 |
- Всього: 53 найменування.

Заступник  
 Керівника  
 Рухомий штамп



*(Handwritten signature)*  
 підпис

С.В. Лисенко

ініціали, прізвище



№ UA1.177.0004849-17



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.06. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 22 дфг

Двері з полімерних матеріалів, двері з полімерних матеріалів з ручками та замком, покриття для підлоги, комплект декоративних накладок, заглушки штупль та шаблони

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 3925

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

будівництво, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування за реалізацією об'єкта експертизи)

ACCADO KILIT SIS, AKS.MALZ. SAN. TIC. A.S., ORG. 2, ETAP 21, CD, NO 10/A, ANTALYA Turkey;  
 ADOPEN PLASTIK ve INSAAT SANAYI A.S., ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2, KISIM MAH,  
 21. CADDE NO:3 DOSEMEALTI ANTALYA, Turkey, Туреччина, YELKEN KALIP PENCERE VE KAPI  
 AKSESUARLARI VE METAL SAN. TIC. A. S. Battalgazi Mah. Ahmet Hasim Cad. No:27, 34522 Esenyurt  
 -Istanbul / Turkey

країна походження об'єкта експертизи: Туреччина

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ТК "БАЗИС", Україна, 54031, м. Миколаїв, вул. Електронна 81/24, код ЄДРПОУ: 36433483

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракти на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ДСанПІН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», ДСП - 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», «Рекомендації по примененню полимерних и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве» М. 1992; ГОСТ 12.1.005-88, НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в атмосферному повітрі вміст шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДКсер.доб мг/м<sup>3</sup>: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; гексаметилендіамін – 0,001 (ОБРВ); бутилацетат – 0,1; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; старол – 0,002; іміак – 0,04; нібутилфталат – 0,1 (ОБРВ); хлористий метил – 0,005 (ОБРВ); циклогексанон – 0,04; бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; акрилонітрил (для АБС пластиків) – 0,03; бутадієн (для АБС пластиків) – 1,0; епіхлоргідрин – 0,003; дифенілпропан – 0,04; етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1;

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, ліквідації є:

- а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування;
- б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до вказаних у супровідній документації;



в) вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Двері з полімерних матеріалів, двері з полімерних матеріалів з ручками та замком, покриття для підлоги, комплект декоративних накладок, заглушки шульп та шаблони, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дієсний до: 30.06.2-021р

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при життовому оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язки та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 10-2924 від 30.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г. Гаврильченко



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.034.0003032-17

*Зареєстровано в Реєстрі*

Термін дії з 06 березня 2017 до 05 березня 2018

*Срок дієвості*

Продукція **Склопакети однокамерні та двокамерні, енергозберігаючі зі скла з покриттям, енергозберігаючі газонаповнені аргоном для використання в будівлях і спорудах**

*Продукція*

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

**23.12.13**

код ДУПН, ОК

Відповідає вимогам **п.п. 5.3.2, 5.3.3 ДСТУ Б EN 1279-1:2013 (EN 1279-1:2004/AC:2006, IDT)**

*Сотпветствует требованиям*

Виробник продукції **ТОВ "Інтерметалпласт", Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 77А, код ЄДРПОУ 33583910; (виробництво знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 50)**

*Изготовитель продукции*

Сертифікат видано **ТОВ "Інтерметалпласт", Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 77А Код ЄДРПОУ 33583910**

*Сертификат выдан*

Додаткова інформація **Склопакети однокамерні та двокамерні, енергозберігаючі зі скла з покриттям, енергозберігаючі газонаповнені аргоном для використання в будівлях і спорудах, що виготовляються серійно з 06.03.2017 р. до 05.03.2018 р. Технічний нагляд 1 раз на рік.**

*Дополнительная информация*

Сертифікат видано органом з сертифікації **продукції ДП "Черкасистандартметрологія", м. Черкаси, вул. Гоголя, 278, наказ Мінекономрозвитку України про призначення №219 від 26.02.2014р., тел. 45-81-57**

*Сертификат выдан органом по сертификации*

На підставі **Протоколу №020-021/17-ВЦ/4 від 06.03.2017 р. ВЦ ДП "Черкасистандартметрологія", атестат акредитації №2Н632 від 25.04.2016 р. Висновок за результатами аналізування наданої заявником документації №13 від 02.03.2017 р.**

*На основании*

Заступник Керівник органу з сертифікації  
*Рис*

М.П.



*В.В. Швецов*  
ініціали, прізвище

**В.В. Швецов**



Чинність сертифіката відповідності може бути перервана за рішенням органу з сертифікації за тел. (044) 537-33-00

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №

12796/60808755



Отправитель:  
ОАО «Гомельстекло»



Республика Беларусь, г. Гомель,  
р.п. Костиюковка, ул. Гомельская 25.  
тел. 97-22-52 (ОПЛО), 97-07-76 (ОТК)

Система менеджмента качества сертифицирована на  
соответствие требованиям ISO 9001:2008

Наименование изделия

Стекло листовое  
ГОСТ 111 – 2001

Марка	Категория размеров	Размеры листа, мм	Толщина стекла, мм	Количество листов, шт	Общая площадь, м2	Количество мест
M2	TP	3210x2250	4	924	6673,59	33

Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 TP013 022 07708 сроком действия с 23.09.2014г. по 10.09.2019г.

На основании Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 28 от 11.12.2009 г., стекло листовое государственной регистрации на территории Таможенного союза не подлежит.

На основании измерений и лабораторных испытаний – стекло листовое соответствует ГОСТ 111-2001.

04.11.2015





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник голови державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.02 2016р.

№ 05.03.02-03/ 4359

Рамка дистанційна (алюмінієва)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 7604 21 00 00

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикула)

Для виготовлення склопакетів; підприємства, що виробляють склопакети

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"GEORGIADIS P & CO. OE", Греція, 4-Th Kim Dramas-Serron, Drama, Greece, 66100, tel. (0030) 25210-55670, fax. (0030) 25210-55671, www.profilplus.gr, e-mail: info@profilplus.gr

(країна виробни, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Вікно Центр», Україна, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28, тел. 098-442-12-67, www.viknocenter.com.ua, e-mail: info@viknocenter.com.ua, код ЄДРПОУ: 36706743

(завантаж експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Contract №12/01-16 from 12-January 2016 City of Kiev

(дані про контракт на послуги об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: За зазначених умов використання продукція негативного впливу на здоров'я та навколишнє природне середовище не чинить та не потребує встановлення спеціальних вимог щодо безпеки для здоров'я

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рамка дистанційна (алюмінієва), за наданим завданням зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробів.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дієсний до: 20 лютого 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе завдання.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.



згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на втратах)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при злиттві оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@namn.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефони, факс, Е-пошта, WWW)

№ 1115 від 09.02.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Захарченко М.І.

Копія





Додаток до  
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 01.11. 2013 р.

№ 05.03.02-03/ 99345

Назва продукції	Речовини, що контролюються у повітрі робочої зони	ГДК, мг/м <sup>3</sup> , клас безпеки
<b>ТМ Fenzi</b>		
Hot-melt, Butyl	Вуглець Ізобутилен	4; III; «Ф,К» 100; IV
PH-05	Тіофен Формальдегід	20; IV 0,5; II; «А,Г»
Thiover	Тіофен Кальцію карбонат	20; IV 6; IV; «Ф»
Poliver	Толуїлендіізоціанат	0,05; I; «А,Г»
PS BE	Толуїлендіізоціанат Діоксид марганцю Гідроксид натрію	0,05; I; «А,Г» 0,3; II 0,5; II
<b>ТМ Bostik</b>		
Bostik 2000	2-метилбутадієн-1,3	40; IV
Bostik 5 000	Кремнію діоксид Кальцій вуглекислий	2; III; «Ф» 6; IV; «Ф»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня  
(044) 284-34-27, e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:  
[test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи:

Протокол № 13102 від 31 листопада 2013 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник керівника експертного  
підрозділу (комісії)

  
 Чернюк В.І.  
 (прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)  
 Інститут медицини праці НАМН України  
 Ідентифікаційний код: 22946507  
 № 1

**Копія**

  
 «ІНТЕРМЕТАЛ-ПЛАСТ»  
 Ідентифікаційний код: 22268910

Підприємство, організація -  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33583910)  
Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва"

Генпідрядник - ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"  
Субпідрядник -  
Договір № 209/17 від " 24 " травня 2017 року  
Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Бажова, 4 в Дніпровському районі міста Києва

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\***

за липень 2017 р.

2017 р.

ЛИП 2017  
93160246

33252720

8210

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	277,10600	277,10600	277,10600
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Бажова, 4 в Дніпровському районі міста Києва	277,10600	277,10600	277,10600
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	275,17500	275,17500	275,17500
2. Інші витрати	1,93100	1,93100	1,93100
Податок на додану вартість (ПДВ)	55,42120	55,42120	55,42120
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>332,52720</b>	<b>332,52720</b>	<b>332,52720</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

Проголюк С.Т.

" 11 " 07 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

Директор Артюх А.Г.

" 11 " 07 2017 року



Підприємство, організація - Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33583910)  
 Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва"  
 Генпідрядник - ТОВ "ІНТЕРМЕТІПЛАСТ"  
 Субпідрядник -  
 Договір № 209/17 від " 24 " травня 2017 року  
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Бажова, 4 в Дніпровському районі міста Києва  
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Бажова, 4 в Дніпровському районі міста Києва  
 Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 11209/17**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за 11.05.2017 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.					Витрати		
					У тому числі						Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати трудів будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	Заробітна плата		Експлуатаційна ціна машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт заміна вікон</u>											
	Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											

23.05.2017  
 12  
 93/1608  
 232527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2								
2	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123								
3	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
<b>Розділ .Заміна вікон</b>									
1	Знімання заскленних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	1,3607	1242,54	1191,75	50,79	1691	92,88
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,32	3512,77	3406,71	106,06	1124	61,28
3	Розбирання поєсків, сандриків, жолобів, відливів, завівів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,608	292,66	292,66	88,64	178	10,49
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-4 Н2=1,15, Н5=1,15	100м2	1,3607	2730,49	2591,83	138,66	3715	162,75
5	Блоки віконні металопластикові	С126-2В-1 варіант 4	м2	136,07	1718,33	-	-	233813	-
6	Піна монтажна	С1550-38-1	л	29,25505	157,21	-	-	4599	-
7	Дюбель-шуруп 100х10 мм	варіант 2 С111-140Д варіант 3 С111-196-5	шт	378	1,73	-	-	654	-
8	Герметик силіконовий	варіант 1 РН8-40-4	л	13,33486	163,32	-	-	2178	-
9	Улаштування з листової сталі поєсків, сандриків, підвіконних відливів	варіант 1 РН8-40-4	100м	0,608	1002,88	946,40	-	610	30,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Відлив ширина 220 мм, білий	C111-1801-1 варіант 22 PH19-26-1	м3	60,8	112,49	-	-	6839	-
11	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту	C114-97 варіант 1 EH15-63-2	м3	1,09	806,70	796,41	-	879	40,68
12	Плити теплоізоляційні з пінопласту	H2=1,15; H5=1,15 C111-1689	м3	1,09	1125,46	-	-	1227	-
13	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконистими листами з кріпленням на клеї	H2=1,15; H5=1,15 C111-1689	100м2	0,19272	6481,19	6468,48	12,71 10,62	1249	65,23 0,09
14	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	варіант 1 C111-327	м2	20	31,82	-	-	636	-
15	Клей "Перлфікс"	варіант 1 C111-327	кг	96	3,12	-	-	300	-
16	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконистими листами з кріпленням на клеї	EH15-63-2 H2=1,15; H5=1,15 C111-1689	100м2	0,247392	6481,19	6468,48	12,71 10,62	1603	83,74 0,12
17	Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	варіант 2 C111-327	м2	26	22,50	-	-	585	-
18	Клей "Перлфікс"	варіант 1 EH15-63-2	кг	123	3,12	-	-	384	-
19	Безпіщане накріття поверхонь стін розчинном із клейового гіпсу [Гіпсу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	H2=1,15; H5=1,15 C111-219	100 м2	0,440112	1405,29	1146,38	1,19 1,00	618	24 0,02
20	Сатенгіпс	варіант 1 PH12-49-5	т	0,044	3506,03	-	-	154	-
21	Полішлене фарбування полівінілацетатними водорозчинними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-42-4	100м2	0,247392	2696,87	1042,98	0,35 0,29	667	13,01
22	Полішлене фарбування підвіконь	PH11-20-1	100м2	0,19272	8218,94	5665,83	0,35 0,29	1584	55,06
23	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та рихтувань	PH12-60-6	100м2	0,06872	17950,94	13390,32	-	1234	41,28
24	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленими поверхні	PH20-40-1	1 т	4,933	1379,44	373,36	1,04 0,87	95	1,29
25	Навантаження сміття врубну				33,17	33,17		164	9,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	Г	4,933	110,71	-	110,71 9,56	546	2,03
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							267326	691,45 13,5
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>267326,00</b>	<b>691,45</b> 13,50
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					252811,00	
	- заробітна плата		грн.					13672,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					843,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					296,00	13,50
II.	<b>Загальновиборничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>5855,00</b>	<b>30,67</b>
III.	Кошти на введення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>273181,00</b>	<b>722,12</b> 13,50
V.	У тому числі зворотні суми		грн.						
	Інші сукупні витрати		грн.					<b>1026,00</b>	
	У тому числі:								
	- Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн.					1026,00	
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>274207,00</b>	<b>722,12</b> 13,50
VI.	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					<b>1994,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,2,3)	ДСТУ Б Д 1-1-1:2013 п.5.8.16	грн.					905,00	
VIII.	Кošти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					275175,00	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					277106,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.					277106,00	
	будівництва (без ПДВ)		грн.					55421,20	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					332527,20	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д 1-1-1:2013 п.5.8.16	грн.						722,12
	Всього за актом		грн.						13,50

Примітка: - Вартість ресурсів вказана за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітня плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 14967 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 13672 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 296 грн.

- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 999 грн.

М. П. Замовник

М. П. Гендирдянік (підрядник)

М. П. Субпідрядник



Одна поставлена на ответственность  
болше сущее материально  
владельческое имущество, которое  
решается с помощью, которое обрывает  
Прогноз с 15 июля 2012 года  
Директор Артюх А.Г. 11 07 2012 року

Машини всего 4 шт. 29.08.12

Составлено: [Signature]

29.08.2012. [Signature]



Розроблено [Signature]  
[Signature]